



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



www.cogesur.es

E-mail: cogesur@cogesur.es



Telfs.: 956 861 729 · 956 856 895

Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" · C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/17405	964	36711	SF/1877	15/11/2018

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.
c/ Eguilaz, 1, 7 -3º
11402-Jerez de la Frontera
Cádiz

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 1952 - s/Rfa.:
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105
, La Barca de la Florida

PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,
S.L.


Inicio/Fin de ensayos: 05/11/2018 / 06/11/2018

ÁRIDOS. DETERMINACIÓN DE LA
GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS.
MÉTODO DEL TAMIZADO, s/norma UNE-EN
933-1:2012

TIPO DE MUESTRA:	Árido
DESCRIPCIÓN:	Árido 2
PROCEDENCIA:	Cantera La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL)
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	31/10/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Cantera (Cinta Salida)
LABORANTE:	Juan Manuel Merino Sosa

GRANULOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS S/UNE-EN 933-1:2012																				
Tamiz (mm)	125	63	45	40	32	25	22,4	16	15	14	12,5	8	6,3	4	2	1	0,5	0,25	0,125	0,063
Pasa (%)	100	100	100	100	100	100	100	26	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3

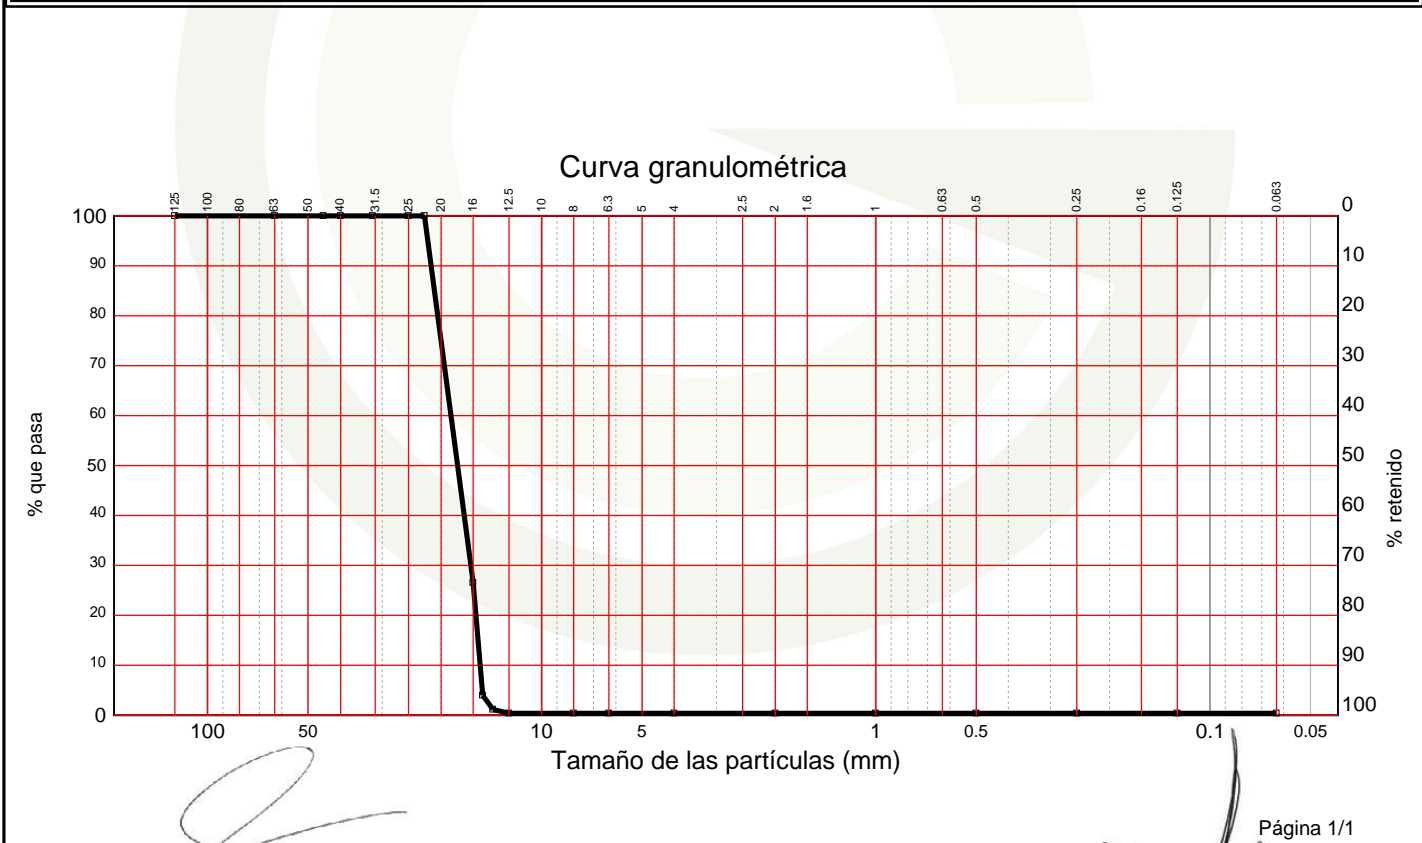

Página 1/1

Sergio Ramos Posada
Licenciado en Geología
Responsable ensayos físicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil

Áreas de Actuación: Edificación: EH, EA, GT, VS, EFA, PS, Ingeniería Civil: A, B, C y D
Número de Inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F. B-72.081706

© LABORATORIOS COGESUR, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, Cádiz